


屋外キュービクル連結説明書

■はじめに

増設キュービクルは、既設キュービクルと同一平面上で水平になるように設置してください。設置に不備があると事故の原因になります。また、基礎が水平でない場合、箱体に歪みが生じ、扉の開閉に支障をきたすおそれがあります。

ご注意 ステンレス製3点セムス六角ボルトの取付け、取外しをする場合は、潤滑油等を塗布して作業してください。ボルトが焼付くおそれがあります。

- ① 屋根帽子を固定しているボルトを外し屋根帽子を取外してください。
(ガイド付3点セムス六角ボルトM6×20 (SUS) 使用)
- ② 前後の屋根ひさし部に取付けてあるひさし板を取外してください。
(ガイド付3点セムス六角ボルトM6×20 (SUS) およびM6ステンレス製クリップナット使用)
- ③ キュービクル内部より屋根を固定しているナットを外し屋根を取外してください。
(六角ナットM20使用:奥行1600mm以下の場合)
(六角ナットM24使用:奥行1900mmの場合)
屋根の取外しにはソケットレンチ (ソケットは、M20[二面幅30mm]またはM24[二面幅36mm]、エクステンションバーは長さ150mm以上) が必要です。
- ④ 前後の横梁部に取付けてある防水板を取外してください。
(角根丸頭ボルトM10×25使用)
- ⑤ 既設キュービクルの連結部に付いている側板を取外してください。
(角根丸頭ボルトM8×20使用)
- ⑥ ④で防水板を外した箇所に連結用の防水板を取付けてください。
(角根丸頭ボルトM10×25使用)
- ⑦ ③で屋根を外した箇所に中屋根を取付けてください。
(六角ナットM20使用:奥行1600mm以下の場合)
(六角ナットM24使用:奥行1900mmの場合)
屋根の取外しにはソケットレンチ (ソケットは、M20[二面幅30mm]またはM24[二面幅36mm]、エクステンションバーは長さ150mm以上) が必要です。
- ⑧ ②でひさし板を外した箇所に連結用のひさし板を取付けてください。
(ガイド付3点セムス六角ボルトM6×20 (SUS) およびM6ステンレス製クリップナット使用)
- ⑨ ①で外した屋根帽子を再び図の箇所に取付けてください。
(ガイド付3点セムス六角ボルトM6×20 (SUS) 使用)
- ⑩ 既設キュービクルの扉枠にあいている連結用穴と増設キュービクルの連結用穴との位置を合わせ、六角ボルトを通して六角ナットにて固定してください。
(前後10カ所六角ボルトM10×25使用)
- ⑪ 連結部に屋根帽子を取付けてください。
(ガイド付3点セムス六角ボルトM6×20 (SUS) 使用)

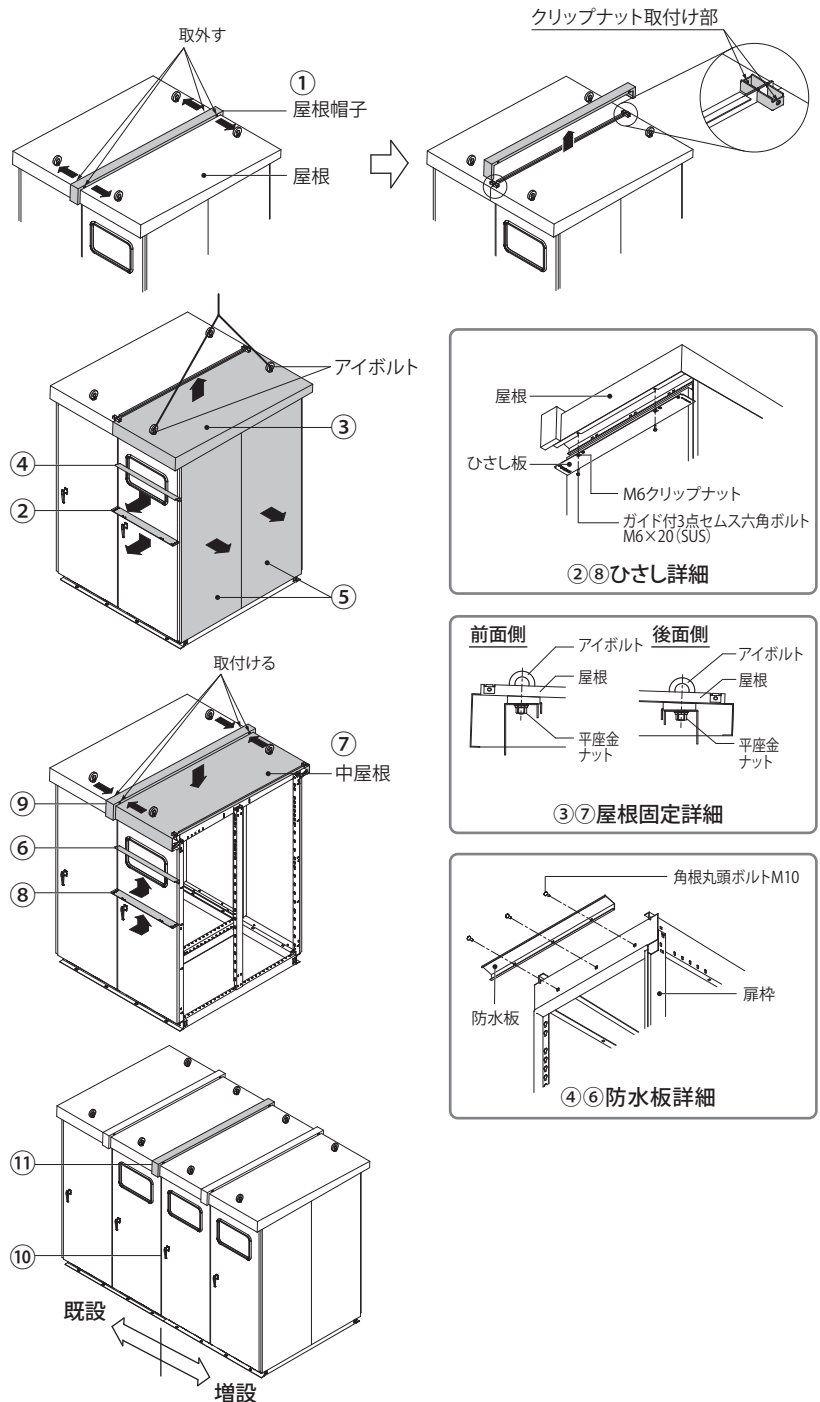

仕様など、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
また、ご不明な点がございましたら弊社お客様相談室にお問合わせください。
この説明書の内容は2014年6月現在のものです。

B984149100-A