


Q. 天井板に入出線用の穴加工をしたいが、加工可能範囲は？

- A** 天井板へ穴加工が可能な範囲は下図のようになります。
等電位ボンディング端子の位置に加工を行う場合、
端子の削除または位置の移動が必要になります。

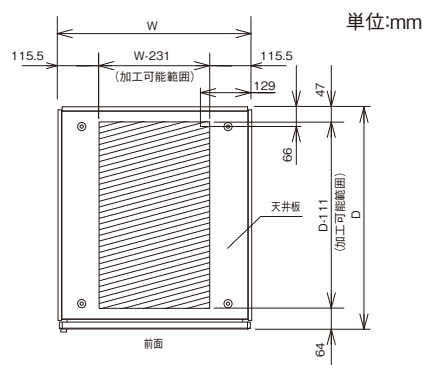

Q. ラックオプション・重量用台板セット(RD151)、スリット付台板セット(RD152)、スリット付スライド式台板セット(RD162)、L型レール(RD65)、重量用L型レール(RD651)の最下部取付位置は？

- A** 下記表をご参照ください。

ラック 高さ mm	EIA規格 (U=44.45mm)				
	RD151 ※1	RD152 ※1	RD162 ※1※2	RD65 ※1	RD651
800	0U	0.5U	0.5U	0.5U	0U
1,000	0U	0U	0U	0U	0U
1,200	0U	0.5U	0.5U	0.5U	0U
1,400	0U	0U	0U	0U	0U
1,600	0U	0.5U	0.5U	0.5U	0U
1,800	0U	0U	0U	0U	0U
2,000	0U	0.5U	0.5U	0.5U	0U
2,200	0U	0U	0U	0U	0U
2,300	0.5U	1U	1U	1U	0.5U

- ※1.FSNAタイプを除く
※2.前後マウントタイプを除く

